


Solutions for a green future

TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA CANALIZAÇÕES DE LINHAS
SUBTERRÂNEAS DE TELECOMUNICAÇÕES **LST**
CD83R00

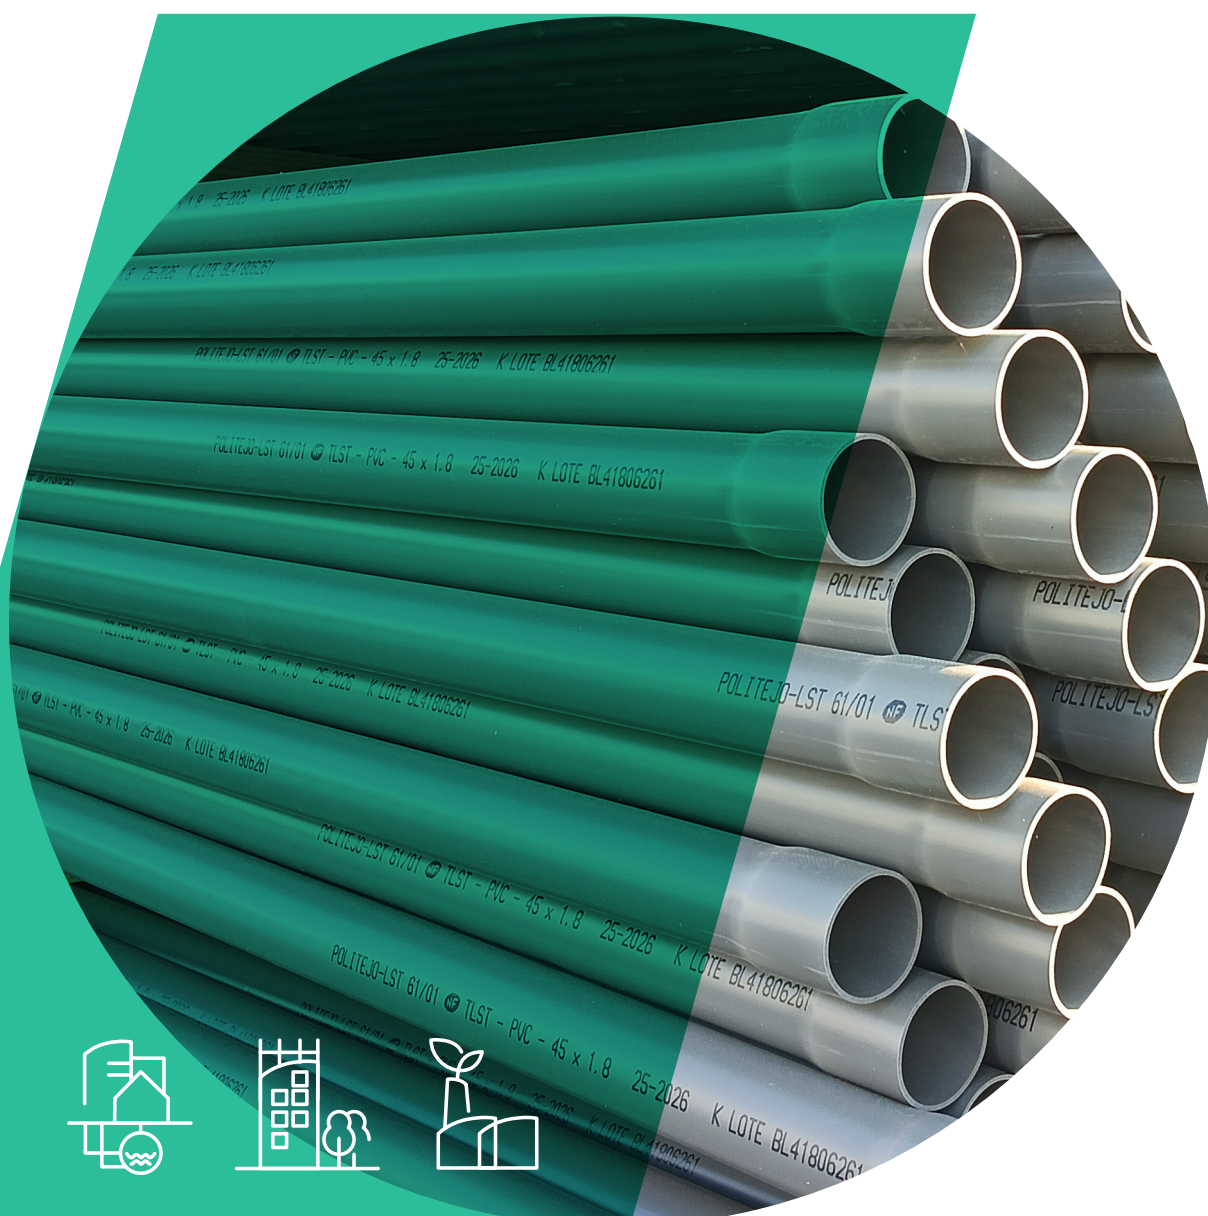

www.politejo.com

As melhores soluções termoplásticas para redes de infraestruturas



O Grupo Politejo foi fundado em 1978, como uma indústria especializada no fabrico de soluções termoplásticas e tem como principal atividade a produção de tubagens e acessórios plásticos para os setores do abastecimento de água, águas residuais, irrigação, eletricidade e telecomunicações.


A nossa estratégia assenta na constante inovação de produtos e serviços, possuindo uma equipa com elevado know-how, capaz de perceber as necessidades associadas aos diversos setores e apresentar soluções de elevada fiabilidade, longevidade que permitam a conservação dos recursos hídricos e meio ambiente.

O sucesso do Grupo Politejo assenta no perfil dos seus colaboradores, com uma gestão de cariz familiar, pela localização estratégica das suas unidades fabris e das suas soluções completas. Este perfil possibilitou um crescimento notável ao longo dos últimos 40 anos, sendo que atualmente o Grupo Politejo está presente em Angola, Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal, perspetivando a sua expansão a novas localizações.

TUBO LST

TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA CANALIZAÇÕES DE LINHAS SUBTERRÂNEAS DE TELECOMUNICAÇÕES

GAMA FABRICADA E DIMENSÕES

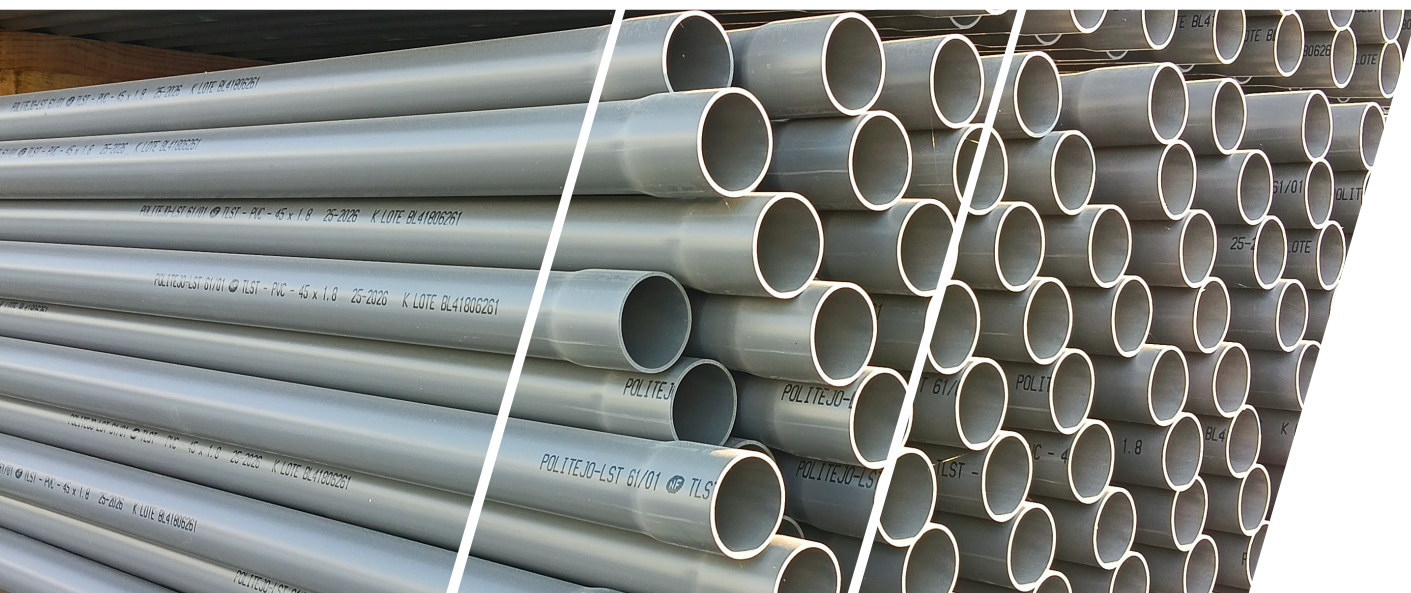

Tubos de PVC para canalizações de linhas subterrâneas de telecomunicações (TLST)

Dimensões dos tubos

As diferentes dimensões normalizadas segundo a norma de referência NF 068 – Tubos e acessórios de PVC rígido para canalizações LST são apresentadas na tabela seguinte.

Características dimensionais

DN/DE Nominal	Diâmetro exterior médio (mm)		Espessura (mm)	Ovalização (mm)
(mm)	dem,min	dem,max	emin.	
28	28	28,3	1,5	1
33	33	33,3	1,5	1
45	45	45,3	1,8	1
60	60	60,3	2,0	1
80	80	80,3	2,5	1
100	100	100,3	2,0	2

Ensaio do produto

Ensaio	Norma	Parâmetros
Aspeto, cor, marcação	NF 068	Segundo a norma
Dimensões	NF 068	Segundo a norma
Tração	ISO 527-3 + NF T 54-018	Tensão ≥ 45 MPa Alongamento ≥ 100 % (extensómetro)
Retração	EN ISO 2505 + NF T 54-018	≤ 5 % a 150 °C
Resistência ao impacto	NF T 54-018	Máximo de 3 ruturas em 12
Densidade	NF EN ISO 1183	1370 – 1460 kg/m ³
Vicat	NF EN ISO 2507 NF T 54-018	≥ 78 °C
Envelhecimento	NF T 54-018 Anexo D	Após 6 meses de exposição: Tensão ≥ 45 MPa

Os ensaios assinalados a cinzento na tabela anterior fazem parte integrante do certificado 3.1. Caso necessário, contacte o departamento comercial.

Certificação e marcação das tubagens

Todas as tubagens fabricadas são certificadas pelo LNE de acordo com a norma NF068.

Entidade	Marcação
LNE 	61/01 
POLITEJO -LST 61/01 NF TLST-PVC-DN x_espessura_(CÓDIGO DATA)_(CÓDIGO LOTE)	


Apresentação

DN	Tubos/paleta	Metros/paleta (6 m.)
28	632	3792
33	483	2898
45	245	1470
60	296	1776
80	162	972
100	105	630

Ambiente

Separe corretamente os materiais que compõem a embalagem dos nossos produtos. Os seguintes materiais podem fazer parte da embalagem: madeira, fita de poliéster e plástico PE reciclado para envolver a paleta.

Os nossos produtos acabados são recicláveis no final da sua vida útil.



www.politejo.com
geral@politejo.com

