


Solutions for a green future

TUBES EN PVC RIGIDE POUR CANALISATIONS DE LIGNES
SOUTERRAINES DE TELECOMMUNICATIONS **LST**
CD83R00

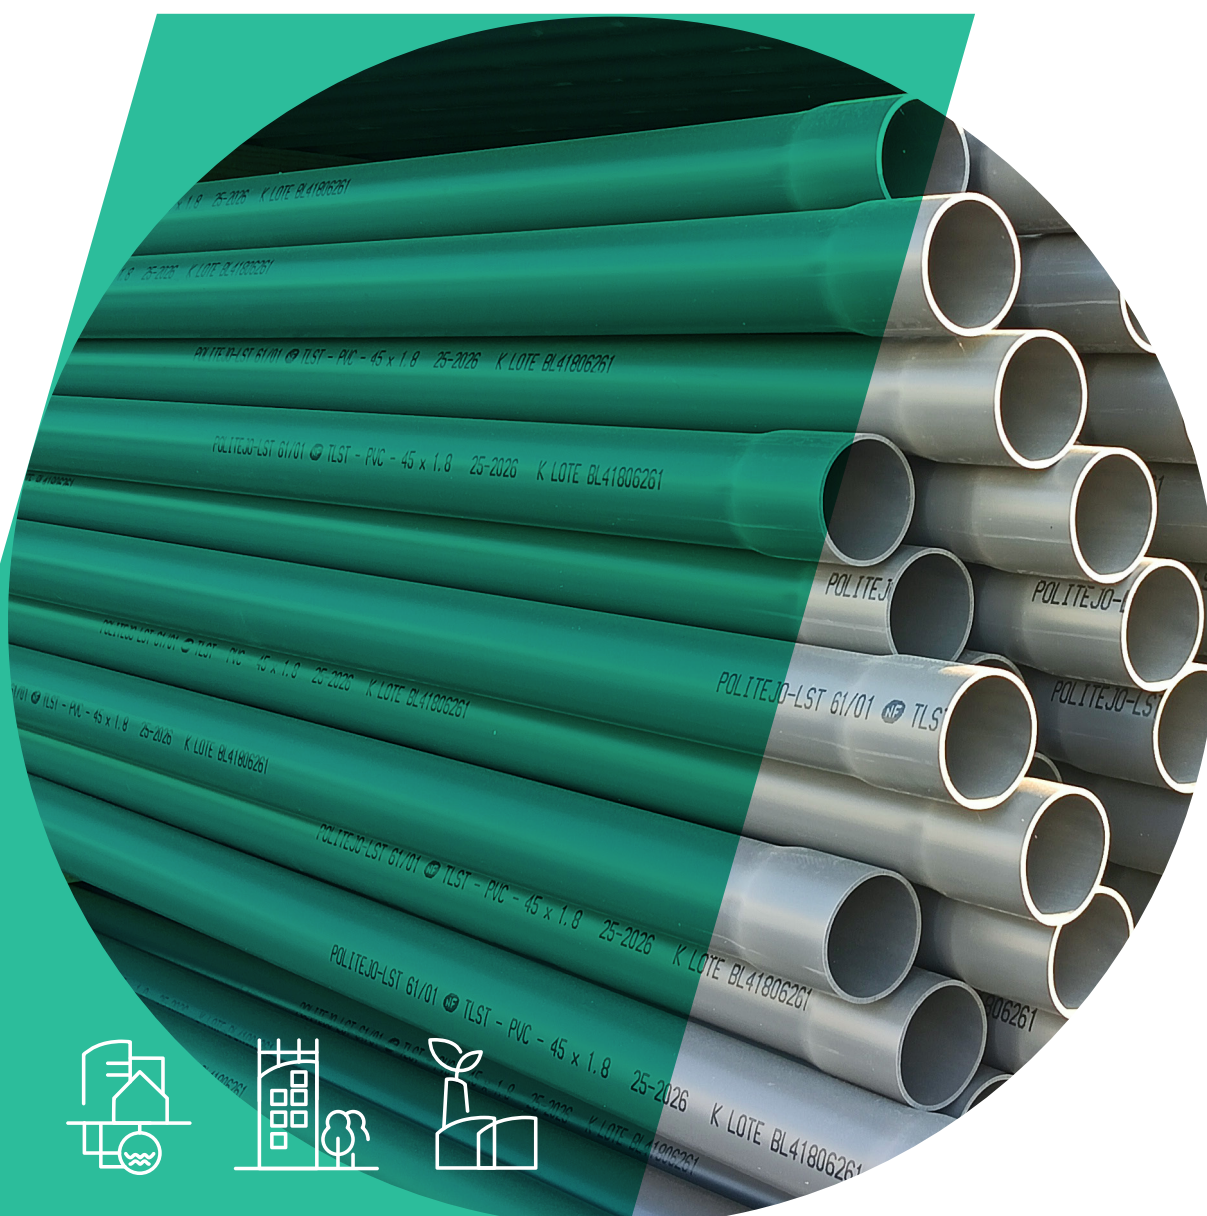

www.politejo.com

 **Politejo**
Solutions for
a green future

Les meilleures solutions thermoplastiques pour les réseaux d'infrastructures



Le groupe Politejo fut fondé en 1978 en tant qu'industrie spécialisée dans la fabrication de solutions thermoplastiques, ayant pour activité principale la production de tubes et accessoires plastiques pour le transport de l'eau, l'assainissement, l'irrigation, l'électricité et les télécommunications.


Notre stratégie se base sur la constante innovation de produits et services en s'appuyant sur une équipe expérimentée et dotée d'un grand savoir faire afin de comprendre les besoins associés aux divers secteurs, dans le but de présenter des solutions de haute fiabilité et durabilité permettant l'optimisation des ressources hydriques et environnementales.

Le succès du groupe Politejo se base sur le profil de ses employés, une gestion familiale, le positionnement géographique stratégique des ses unités de productions et ses solutions intégrales. Cette stratégie a permis d'assurer une croissance soutenue durant les 40 dernières années. Actuellement, le groupe Politejo est présent en Angola, Brésil, Espagne, Mozambique et Portugal et a pour objectif de continuer son expansion internationale.

TUBE LST

TUBES EN PVC RIGIDE POUR CANALISATIONS DE LIGNES SOUTERRAINES DE TELECOMMUNICATIONS

GAMME FABRIQUÉE ET DIMENSIONS

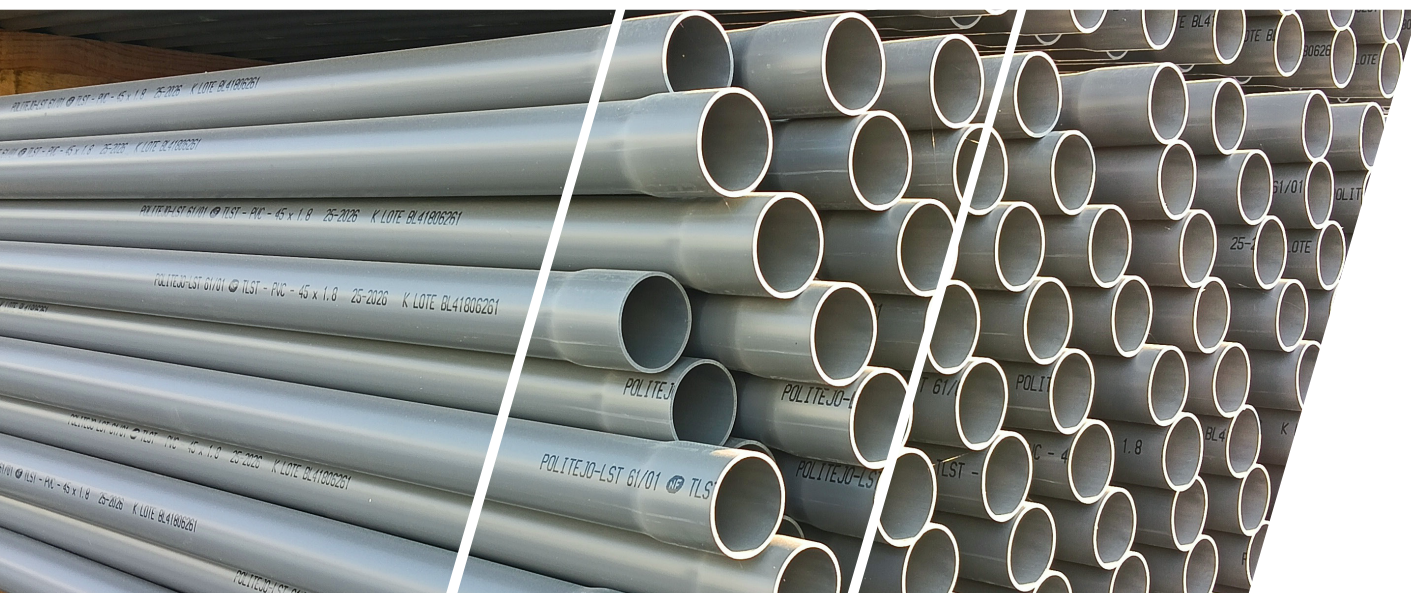

Tubes en PVC pour canalisation de lignes souterraines de télécommunications (TLST)

Dimensions des tuyaux

Les différentes dimensions normalisées selon la norme de référence NF 068 Tubes et accessoires en PVC rigide pour canalisations LST sont présentés dans le tableau suivant.

Caractéristiques dimensions

DN/OD Nominal	Diamètre extérieur moyen (mm)		Épaisseur (mm)	Ovalisation (mm)
(mm)	dem,min	dem,max	emin.	
28	28	28,3	1,5	1
33	33	33,3	1,5	1
45	45	45,3	1,8	1
60	60	60,3	2,0	1
80	80	80,3	2,5	1
100	100	100,3	2,0	2

Essais de produits

Essais	Standard	Paramètres
Aspect, couleur, marquage	NF 068	Selon la norme
Dimensions:	NF 068	Selon la norme
Traction	ISO 527-3 + NF T 54-018	Contrainte ≥ 45 MPa Allongement ≥ 100 % (extensomètre)
Retrait	EN ISO 2505 + NF T 54-018	$\leq 5\%$ 150°C
Résistance aux chocs	NF T 54-018	Maximum de 3 pauses sur 12
Densité	NF EN ISO 1183	1370 – 1460 Kg/m ³
Vicat	NF EN ISO 2507 NF T 54-018	$\geq 78^\circ\text{C}$
Vieillessement	NF T 54-018 Annexe D	Après 6 mois d'exposition : contrainte ≥ 45 Mpa

Les tests indiqués en grisé dans le tableau ci-dessus font partie intégrante du certificat 3.1, le cas échéant, contacter les services commerciaux.

Certification et marquage des tuyaux

Tous les tuyaux fabriqués sont certifiés par le LNE selon la norme NF068.

Entité	Marquage
LNE	61/01
POLITEJO -LST 61/01 NF TLST-PVC-DN x_espaisseur_(CODE DATA)_(CODE LOT)	


Présentation

DN	Tubes/palette	Mètres/palette (6 m.)
28	632	3792
33	483	2898
45	245	1470
60	296	1776
80	162	972
100	105	630

Environnement

Séparer correctement les matériaux qui composent l'emballage de nos produits. Les matériaux suivants peuvent entrer dans la composition de l'emballage : bois, ruban de polyester et plastique PE recyclé pour recouvrir la palette.

Nos produits finis sont recyclables après leur durée de vie.



www.politejo.com
geral@politejo.com

